

Strain Relief Grips For Round, Flexible Cord

FOR USE IN DRY, INDOOR LOCATIONS ONLY

Installation Instructions

English

GENERAL INFORMATION

1. **NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions.

2. **CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK.** Disconnect Power before installing.

3. **NOTICE:** For use in dry indoor locations only. For use with round flexible cord having a diameter within the range indicated in Table 1. For use in environments of 60°C or less.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Compress mesh end① and assemble on round flexible cord.


2. Secure to enclosure②. This device for threaded enclosures and bodies only.

3. Strip cord jacket as desired.

4. Remove slack from installed mesh by smoothing mesh tight to cord.

Table 1

Grip Cat No.	Mating Thread	Cord Dia. Range inch (cm)
073PG29-1204	PG29 Per DIN 40430	0.73 - 0.97 (1.85 - 2.46)

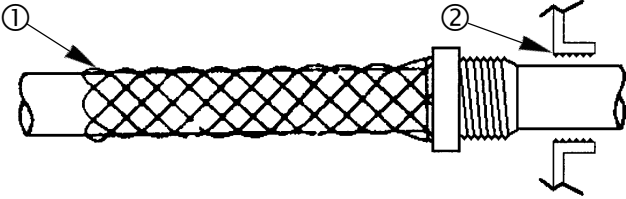

Détendeurs serre-cordon pour cordons rond flexibles

POUR USAGE À L'INTÉRIEUR, ENDROITS SECS

Notice de montage

Français

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. **AVIS -** Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.

2. **ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Débrancher le circuit avant de procéder au montage.

3. **AVIS -** Pour usage dans les endroits secs à l'intérieur seulement. Utiliser avec des cordons ronds flexibles ayant un calibre situé dans la plage indiquée au Tableau 1. Utiliser dans un environnement de 60° C ou moins.

MONTAGE

1. Comprimer l'extrémité① de la tresse et la monter sur le cordon rond flexible.


2. fixer au boîtier②. Ce dispositif ne s'adapte qu'aux boîtiers filetés seulement.

3. Dénuder le cordon selon les besoins.

4. Une fois montée, étirer la tresse jusqu'à ce qu'elle soit serrée sur le cordon.

Tableau 1

N° de réf.	Filet	Calibres admissibles • cm
073PG29-1204	PG29 •DIN 40430	1,85 - 2,46



Empuñadura de alivio de tensión para cable redondo flexible

PARA USAR EXCLUSIVAMENTE EN INTERIORES

Instrucciones de instalación

Español

INFORMACIÓN GENERAL

1. **AVISO -** Para ser instalada por un electricista competente, de conformidad con los códigos eléctricos nacionales y locales y siguiendo estas instrucciones.

2. **CUIDADO - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.** Desconectar la corriente antes de instalar.

3. **AVISO -** Para usar exclusivamente en interiores secos. Debe usarse con cable redondo flexible del diámetro indicado en la Tabla 1. Usar en ambientes que no excedan de 60° C.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Comprimir el extremo de la malla① y montarla sobre el cable redondo flexible.

2. Fijar a la caja②. Dispositivo exclusivo para cajas y elementos roscados.

3. Pelar el cable como se desee.

4. Alisar la malla instalada sobre el cable para evitar que quede floja.

Tabla 1

N° de cat.	Rosca compatible	Diámetros admisibles • cm
073PG29-1204	PG29 •DIN 40430	1,85 - 2,46

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuentes inherentes a su uso. Esta garantía es válida sólo en México.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av. Coyoacán # 1051 Tel.:(5)575 - 2022
México, D.F. 03100 FAX: (5)559 - 8626

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
185 Plains Road
Milford, CT 06460-8897
(203) 882-4800

PD1691 PRINTED IN U.S.A. 9/99



Strain Relief Grips For Round, Flexible Cord

FOR USE IN DRY, INDOOR LOCATIONS ONLY

Installation Instructions

English

GENERAL INFORMATION

1. **NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions.

2. **CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK.** Disconnect Power before installing.

3. **NOTICE:** For use in dry indoor locations only. For use with round flexible cord having a diameter within the range indicated in Table 1. For use in environments of 60°C or less.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Compress mesh end① and assemble on round flexible cord.


2. Secure to enclosure②. This device for threaded enclosures and bodies only.

3. Strip cord jacket as desired.

4. Remove slack from installed mesh by smoothing mesh tight to cord.

Table 1

Grip Cat No.	Mating Thread	Cord Dia. Range inch (cm)
073PG29-1204	PG29 Per DIN 40430	0.73 - 0.97 (1.85 - 2.46)

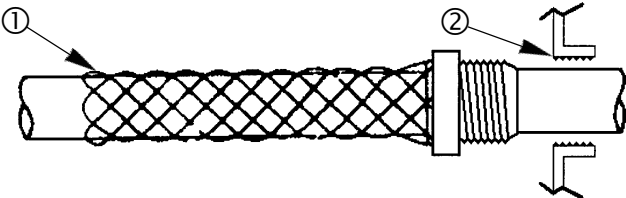

Détendeurs serre-cordon pour cordons rond flexibles

POUR USAGE À L'INTÉRIEUR, ENDROITS SECS

Notice de montage

Français

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. **AVIS -** Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.

2. **ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Débrancher le circuit avant de procéder au montage.

3. **AVIS -** Pour usage dans les endroits secs à l'intérieur seulement. Utiliser avec des cordons ronds flexibles ayant un calibre situé dans la plage indiquée au tableau 1. Utiliser dans un environnement de 60° C ou moins.

MONTAGE

1. Comprimer l'extrémité① de la tresse et la monter sur le cordon rond flexible.


2. fixer au boîtier②. Ce dispositif ne s'adapte qu'aux boîtiers filetés seulement.

3. Dénuder le cordon selon les besoins.

4. Une fois montée, étirer la tresse jusqu'à ce qu'elle soit serrée sur le cordon.

Tableau 1

N° de réf.	Filet	Calibres admissibles • cm
073PG29-1204	PG29 •DIN 40430	1,85 - 2,46



Empuñadura de alivio de tensión para cable redondo flexible

PARA USAR EXCLUSIVAMENTE EN INTERIORES

Instrucciones de instalación

Español

INFORMACIÓN GENERAL

1. **AVISO -** Para ser instalada por un electricista competente, de conformidad con los códigos eléctricos nacionales y locales y siguiendo estas instrucciones.

2. **CUIDADO - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.** Desconectar la corriente antes de instalar.

3. **AVISO -** Para usar exclusivamente en interiores secos. Debe usarse con cable redondo flexible del diámetro indicado en la Tabla 1. Usar en ambientes que no excedan de 60° C.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Comprimir el extremo de la malla① y montarla sobre el cable redondo flexible.

2. Fijar a la caja②. Dispositivo exclusivo para cajas y elementos roscados.

3. Pelar el cable como se desee.

4. Alisar la malla instalada sobre el cable para evitar que quede floja.

Tabla 1

N° de cat.	Rosca compatible	Diámetros admisibles • cm
073PG29-1204	PG29 •DIN 40430	1,85 - 2,46

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuentes inherentes a su uso. Esta garantía es válida sólo en México.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av. Coyoacán # 1051 Tel.:(5)575 - 2022
México, D.F. 03100 FAX: (5)559 - 8626

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
185 Plains Road
Milford, CT 06460-8897
(203) 882-4800

PD1691 PRINTED IN U.S.A. 9/99

